


## Budynek mieszkalny

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 0354/08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych I o powierzchni ponad 2m2  1,35*2,22*4	m2	11,988
			razem	m2
2	Kalkulacja indywidualna	Montaż drzwi stalowych ocieplanych zgodnie z załączonym przedmiotem zamówienia. Uwaga: Do wyceny drzwi szt. 2 do klatek schodowych należy doliczyć koszt podłączenia elektrozaczepek do cyfrowej instalacji domofonowej.	szt	4,000
3	KNR 4-01 0708/02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 25cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów  1,35*4+2,22*2*4	m	23,160
			razem	m
4	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian-ościeża  23,16*0,15	m2	3,474
			razem	m2
5	KNR 4-01 1206/01	Malowanie jednokrotne farbami olejnymi bez szpachlowania starych tynków wewnętrznych ścian  12,64	m2	12,640
			razem	m2
6	KNR 4-01 1206/01	Malowanie jednokrotne farbami olejnymi bez szpachlowania starych tynków wewnętrznych ścian  5,28	m2	5,280
			razem	m2
7	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km  23,16*0,02	m3	0,463
			razem	m3
8	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 4)  0,463	m3	0,463
			razem	m3

INSPEKTOR NADZORU  
 Robót Budowlanych  
*Jan Jakubowski*  
 Urz. SUWA 121/87

## Opis Przedmiotu Zamówienia

Wymiana drzwi wejściowych do wiatrołapów i klatek schodowych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. M. Konopnickiej 7 w Suwałkach.

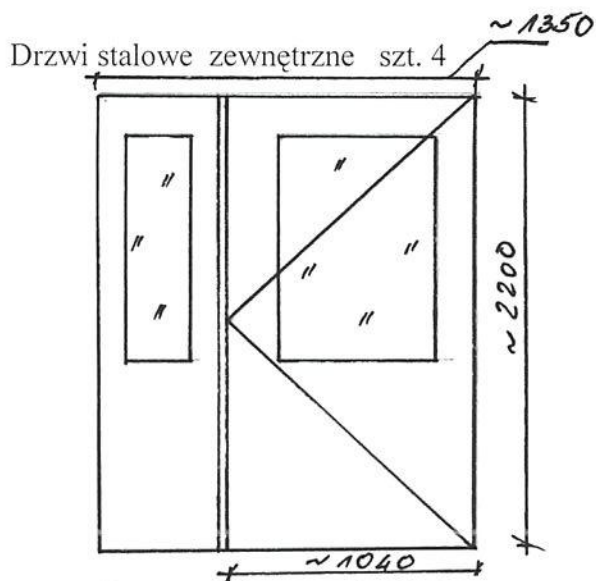

Dane techniczne stolarki drzwiowej zewnętrznej

1. Drzwi zewnętrzne stalowe ocieplane o współczynniku  $K 1,7 W (cm^2 K)$
1. Wypełnienie drzwi ze wzmocnionych paneli ciepłych (2 blachy malowane proszkowo z rdzeniem izolacyjnym w kolorze brązowym).
2. Klamki ze stali nierdzewnej.
3. Pakiety szybowe ze szkła bezpiecznego P4
4. Zawiasy łożyskowe.
5. Próg stalowy z nakładką ze stali nierdzewnej.
6. Zamek ogólnodostępny przystosowany do cyfrowej instalacji domofonowej (dotyczy drzwi do klatek schodowych sz. 2 )
7. Drzwi do klatek schodowych oraz wiatrołapów wyposażone w samozamykacz
8. Drzwi do wiatrołapów wyposażone w stopkę podporową.
9. Dorobienie kluczy do 26 mieszkań.

Suwałki, dnia 4.02.2015 r.

**INSPEKTOR NADZORU**  
Robót Budowlanych  
*Jan Jakubowski*  
SUW 121/87